


# 스마트 HACCP 등록 기준

## I 가열공정 한계기준 별 관리구축 수준

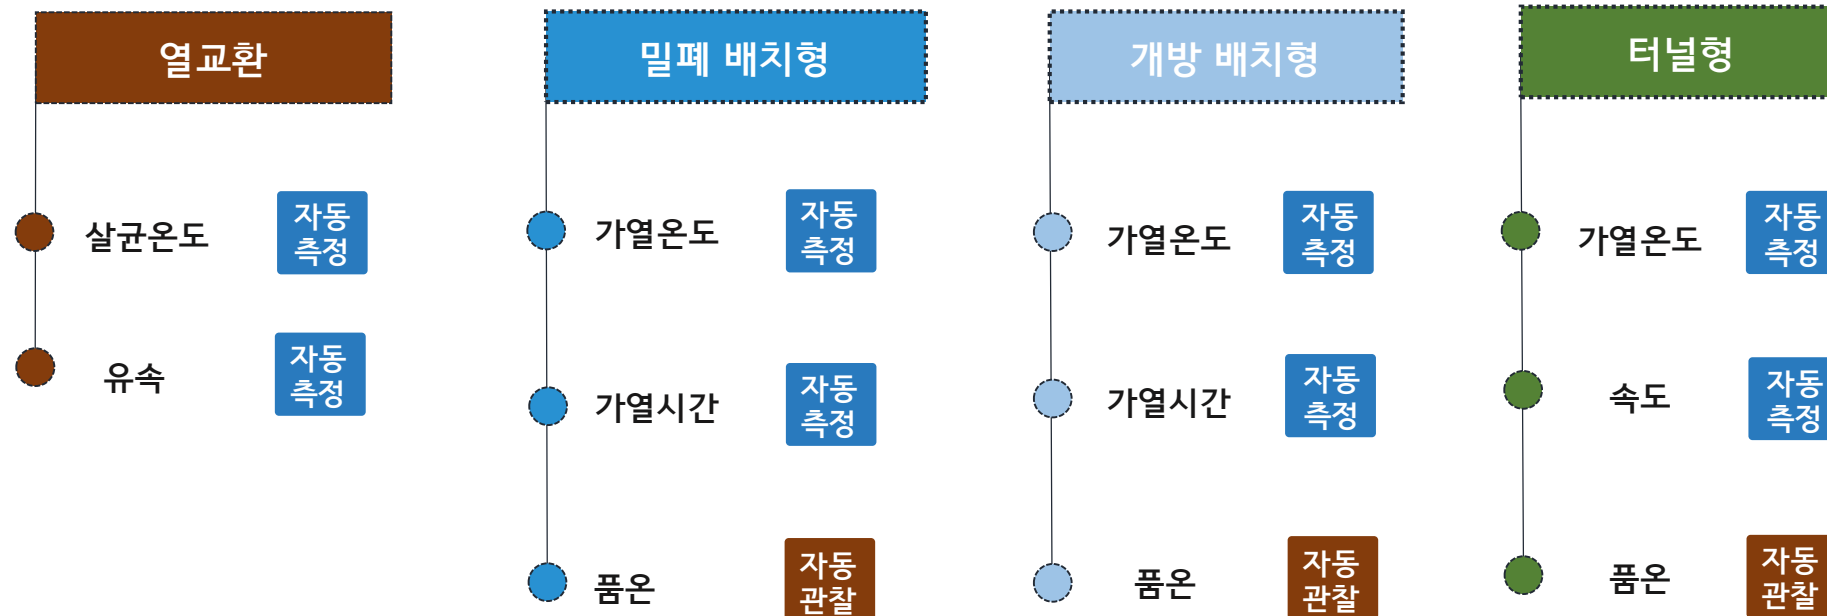


자동 측정 수준 : 측정부터 관찰, 기록, 판정까지 자동 수집되는 경우

자동 관찰 수준 : 작업자가 측정하고, 관찰, 기록, 판정은 자동 수집되는 경우,

자동 기록 수준 : 작업자가 측정·관찰하고 자동으로 기록, 판정되는 경우로 구분할 수 있습니다.

# 스마트 HACCP 등록 기준

## I 세척, 소독, 금속검출 등 한계기준 별 관리구축 수준

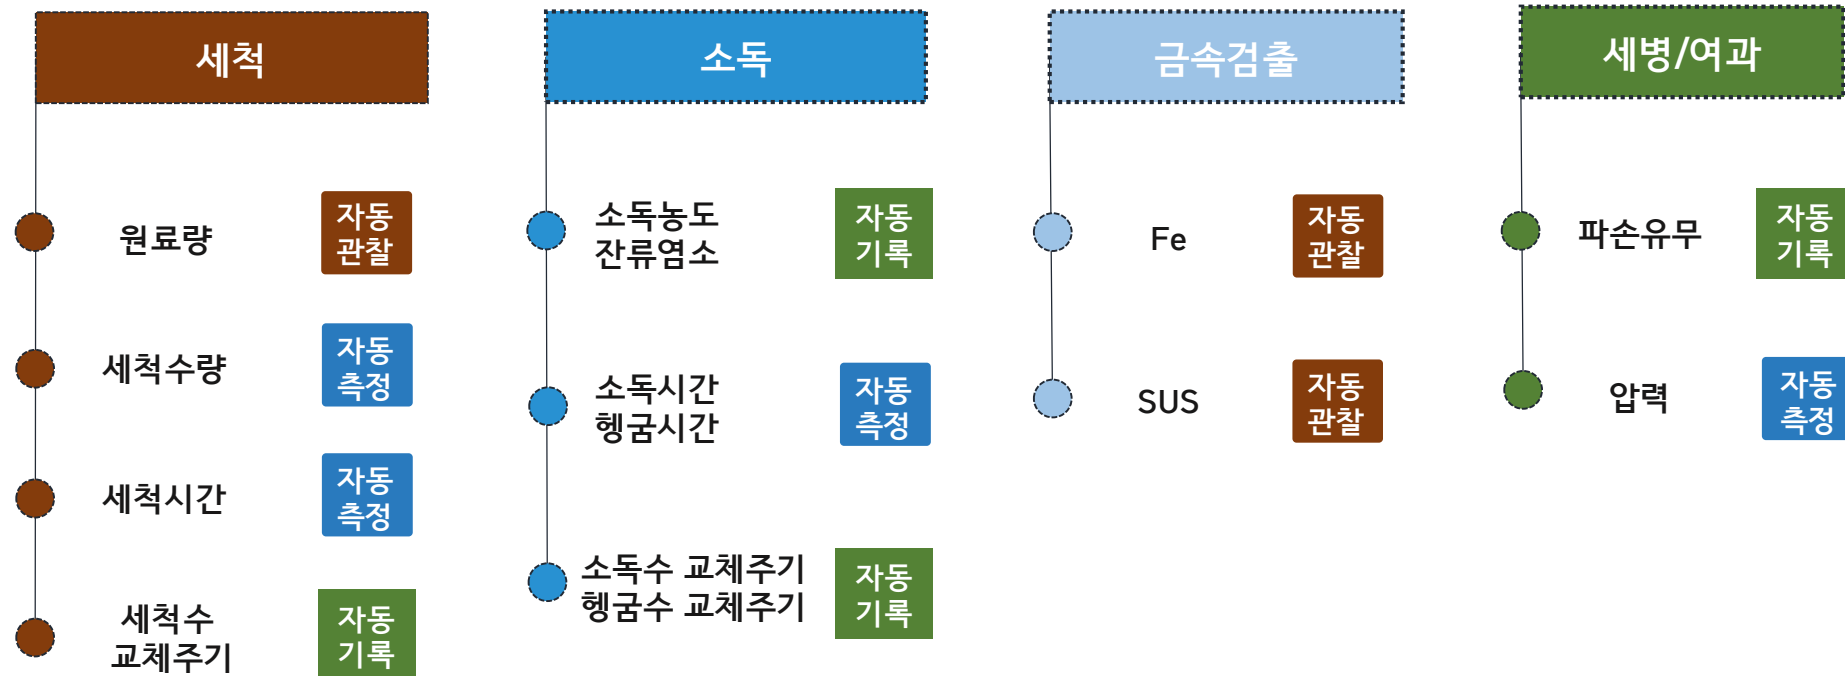


자동 측정 수준 : 측정부터 관찰, 기록, 판정까지 자동 수집되는 경우

자동 관찰 수준 : 작업자가 측정하고, 관찰, 기록, 판정은 자동 수집되는 경우,

자동 기록 수준 : 작업자가 측정·관찰하고 자동으로 기록, 판정되는 경우로 구분할 수 있습니다.

# 스마트 HACCP 등록 기준

## I 자외선 살균, 섯가루 검출 등 한계기준 별 관리구축 수준

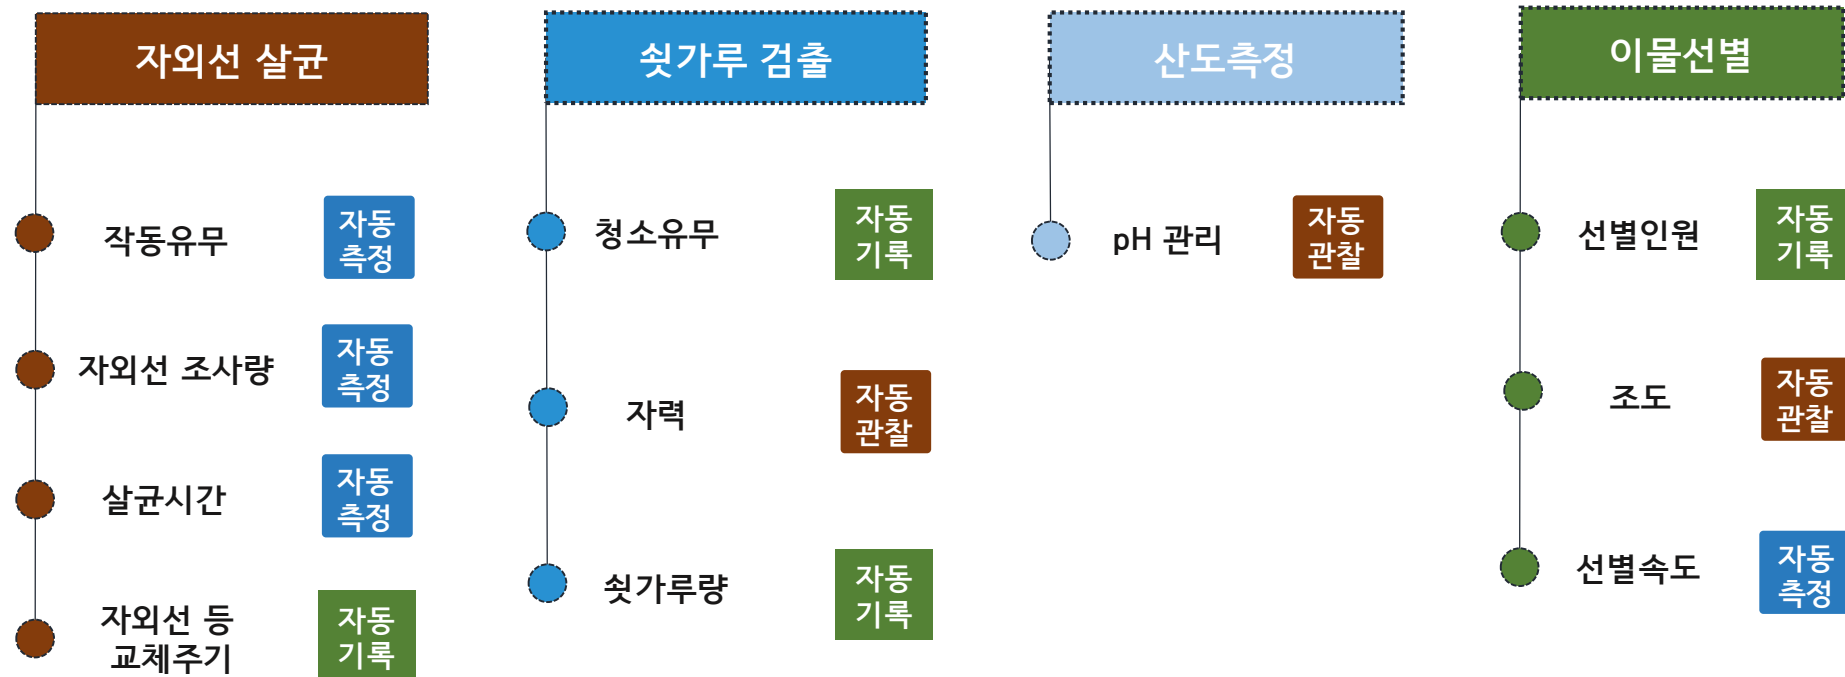


자동 측정 수준 : 측정부터 관찰, 기록, 판정까지 자동 수집되는 경우

자동 관찰 수준 : 작업자가 측정하고, 관찰, 기록, 판정은 자동 수집되는 경우,

자동 기록 수준 : 작업자가 측정·관찰하고 자동으로 기록, 판정되는 경우로 구분할 수 있습니다.

# 스마트 HACCP 등록 기준

## I 수분활성도, 주정함량 등 한계기준 별 관리구축 수준

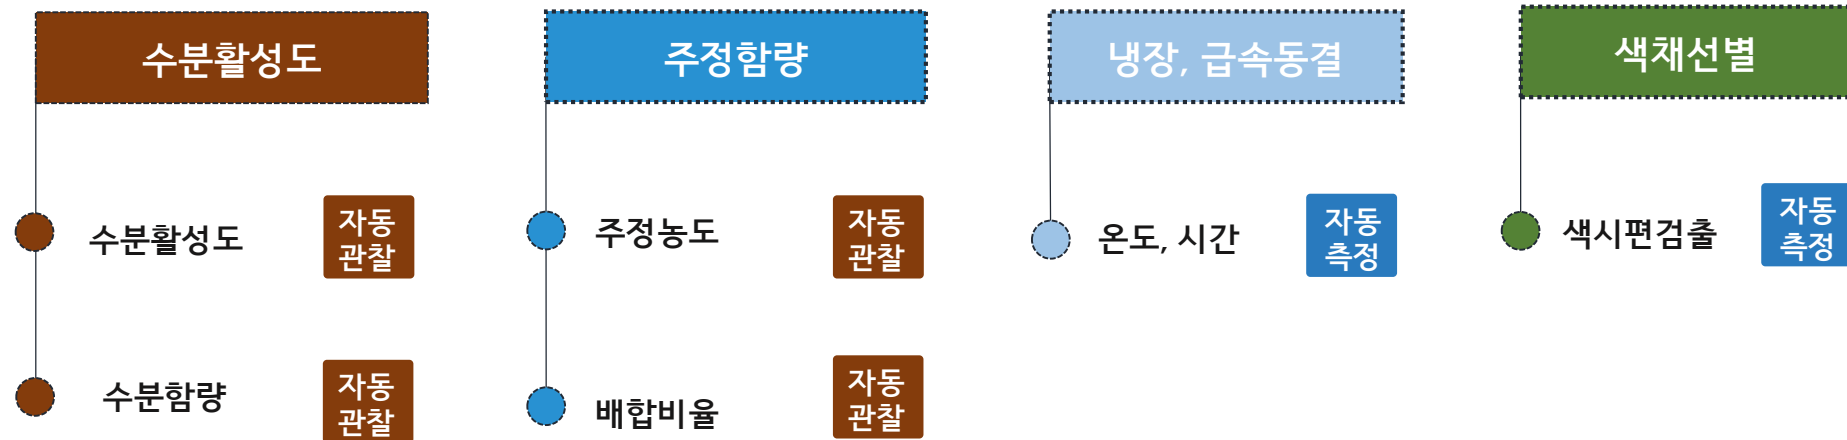

자동 측정 수준 : 측정부터 관찰, 기록, 판정까지 자동 수집되는 경우

자동 관찰 수준 : 작업자가 측정하고, 관찰, 기록, 판정은 자동 수집되는 경우,

자동 기록 수준 : 작업자가 측정·관찰하고 자동으로 기록, 판정되는 경우로 구분할 수 있습니다.